




469 Brandmeldeanlagen sind mit der NÖ Landeswarnzentrale verbunden

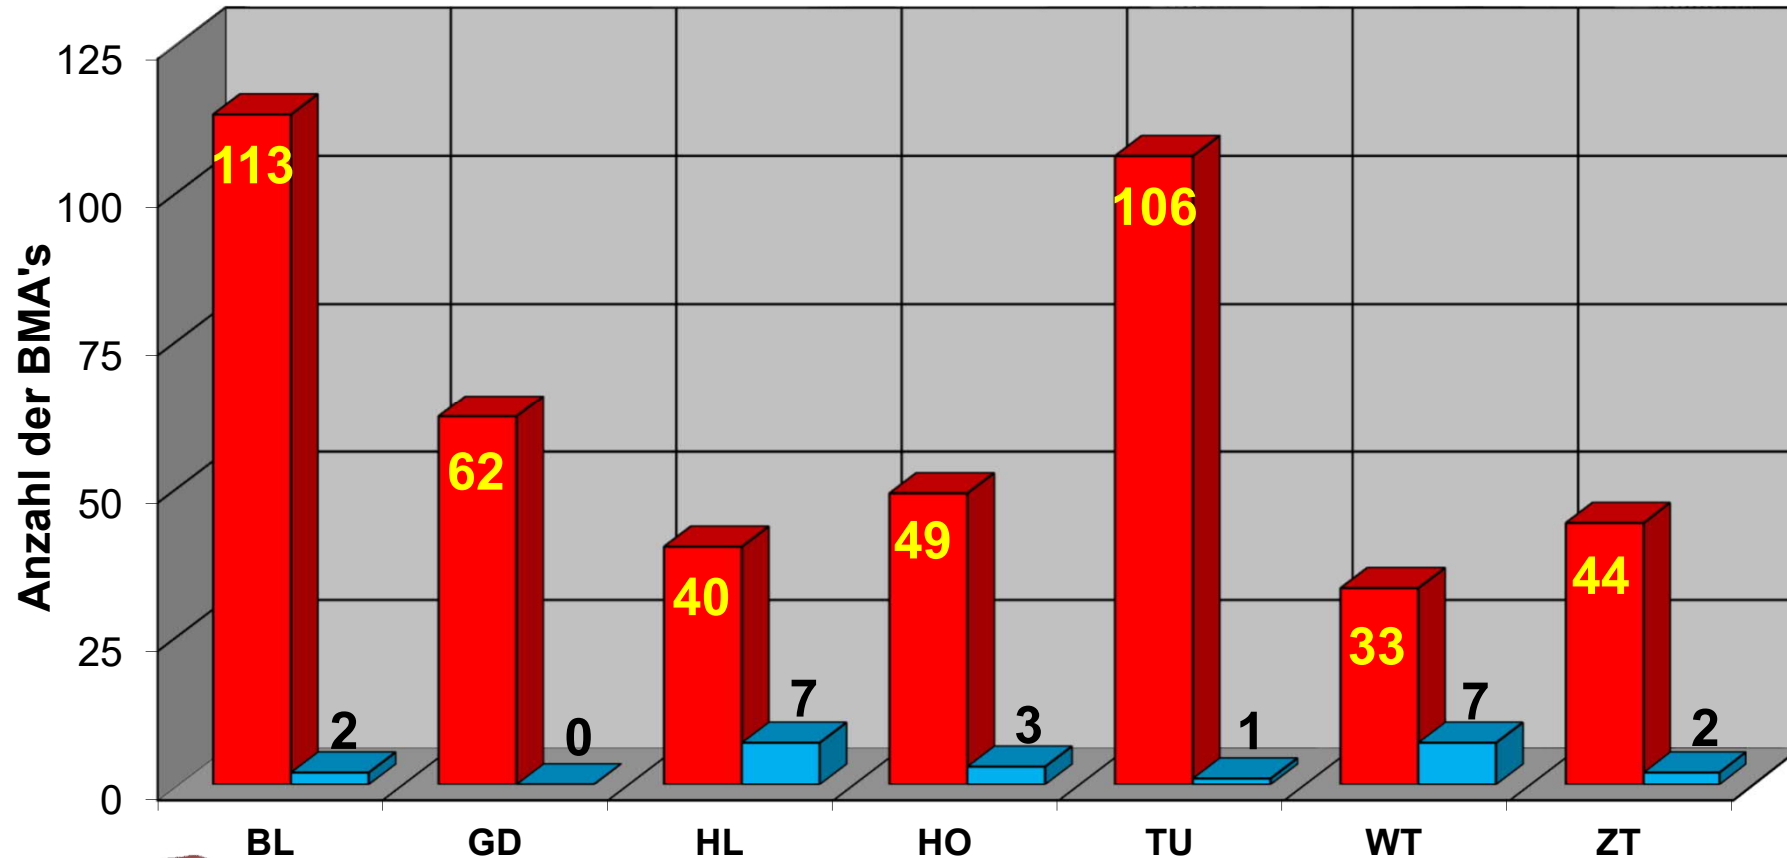

■ Hochsicherheitsanschluss: Mittels redundanter, hochsicherer Kommunikationswege werden gemeldete Alarme zuverlässig an die Auswertezentralen in der NÖ Landeswarnzentrale übermittelt

■ Nicht überwachter Anschluss: Übertragung mittels Telefonwählgerät

Stand per 01.11.2022